

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЕРХИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 марта 2022г

№ 16

с. Новые Верхиссы

О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Нововерхисского сельского поселения в 2022 году.

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения защиты населения, сохранности народного хозяйства, асфальтированных дорог, объектов производственного и социально-культурного назначения и организации безаварийного пропуска вод весеннего паводка 2022 года на территории Нововерхисского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Для организации работ по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения создать оперативную группу по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения, согласно приложению №1;
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Нововерхисского сельского поселения согласно приложению №2.
3. Утвердить мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений и прилегающих объектов к приему и пропуску вод весеннего паводка 2022 года согласно приложению №3.
4. Рабочей группе разработать мероприятия, способствующие благоприятному проведению весеннего паводка.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, расположенных на территории сельского поселения провести инструктаж по технике безопасности со своими подчиненными на период весеннего паводка.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Нововерхисского сельского поселения.

Глава Нововерхисского  
сельского поселения



А.Н. Чигажов

Приложение № 1  
к постановлению  
Нововерхисского сельского поселения  
Инсарского муниципального района  
от 02.03.2022 г. №16

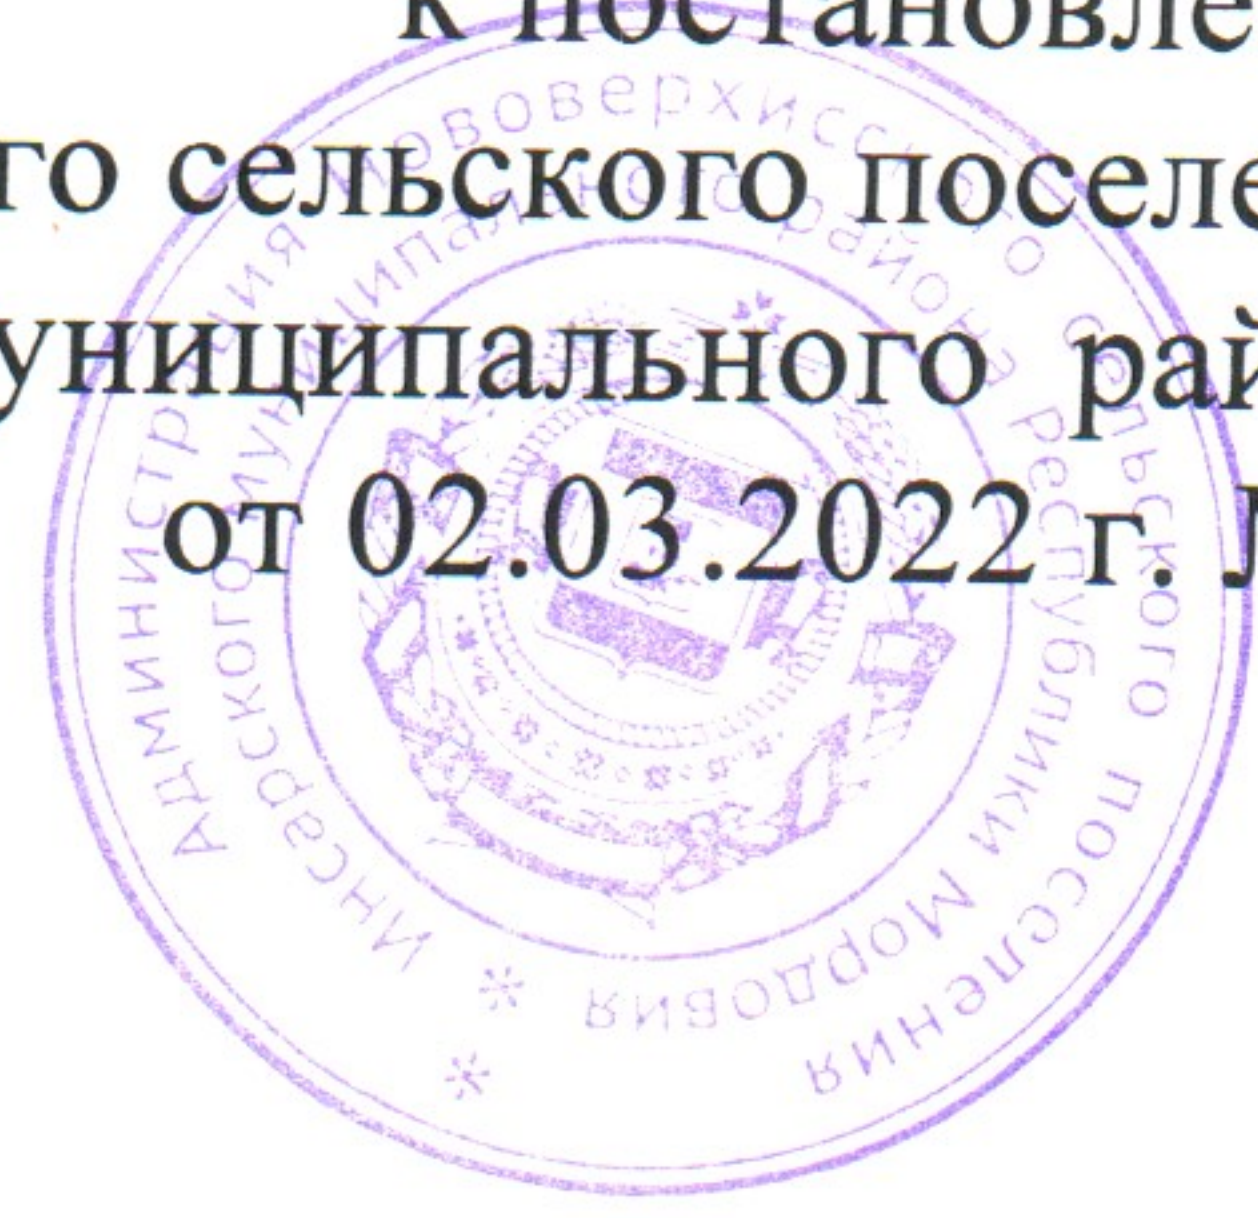

СОСТАВ


оперативной группы по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения

- Чигажов А.Н. - руководитель группы, глава Нововерхисского сельского поселения;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:


- Пугусова Р.А. – заместитель главы администрации Нововерхисского сельского поселения;
- Кижяева И.А. – заместитель главы администрации Нововерхисского сельского поселения;
- Кильмяшкин С.А. – заместитель главы администрации Нововерхисского сельского поселения;
- Кузьмина Е.А. – депутат Совета депутатов Нововерхисского сельского поселения;
- Фирстова И.А. – библиотекарь с.Новые Верхиссы (по согласованию).

Приложение № 2  
к постановлению  
Нововерхисского сельского поселения  
Инсарского муниципального района  
от 02.03.2022 г. №16

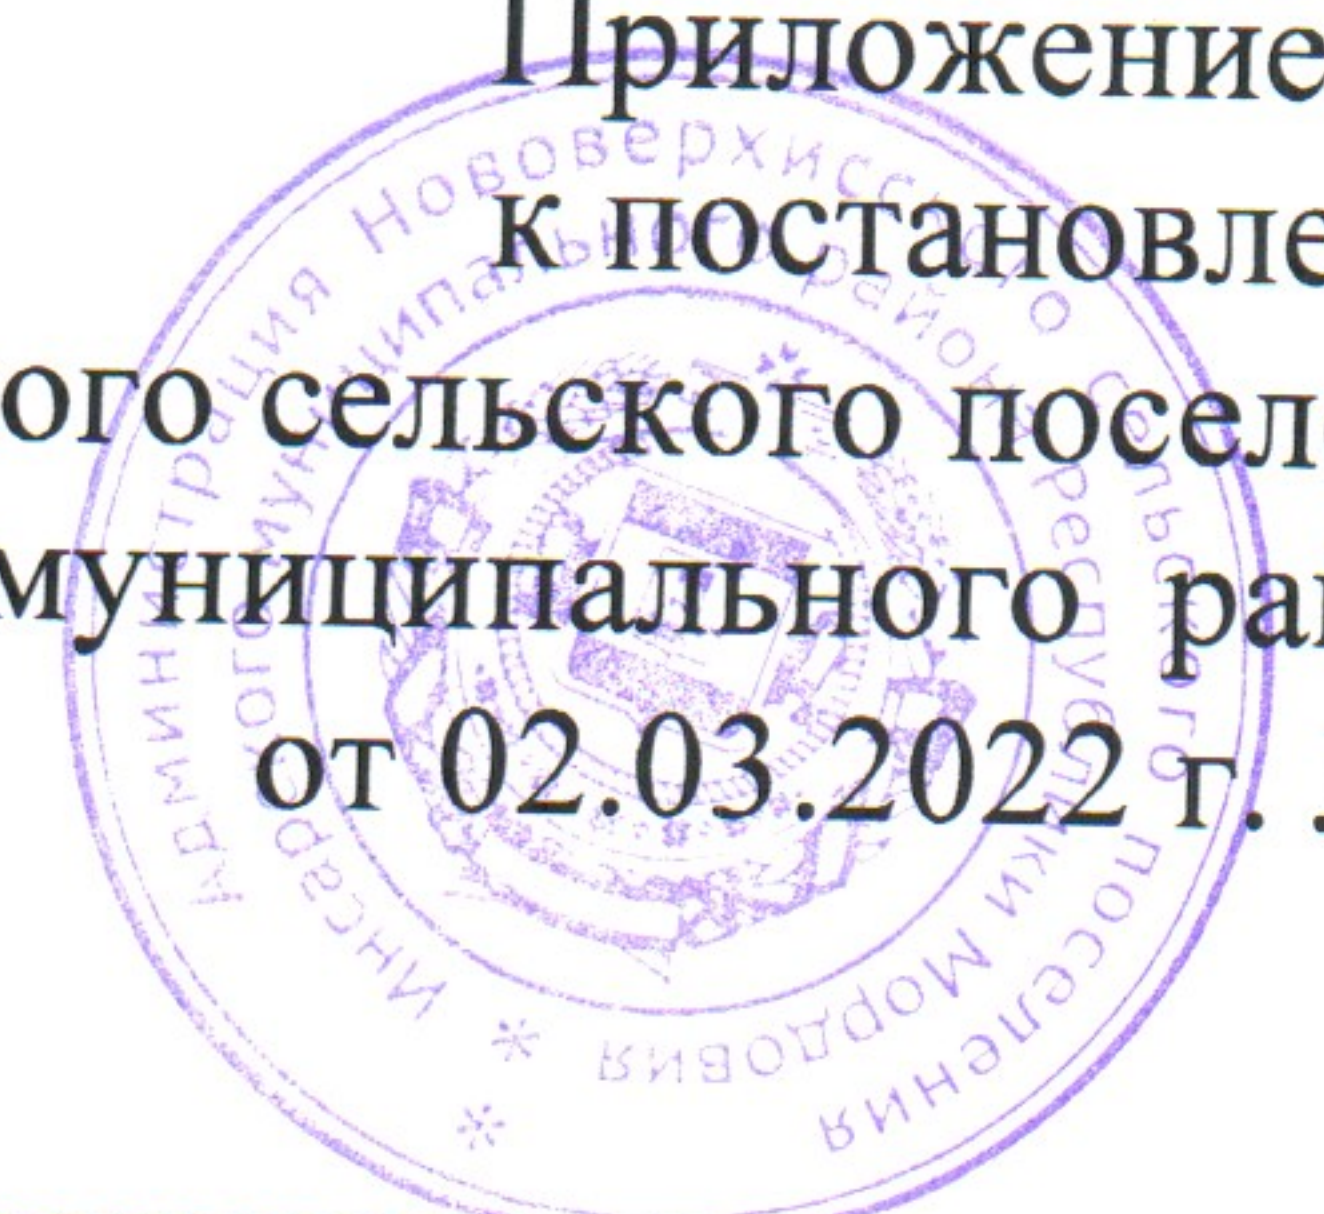

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
направленных на снижение последствий весеннего  
половодья и паводков на территории Нововерхисского  
сельского поселения на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Создать оперативную группу для координации работы по проведению необходимых противопаводковых мероприятий и оповещению населения	до 10.03.2022 г.	Руководитель оперативной группы
2	Усилить наблюдения за водными объектами в предпаводковый период	Весь период паводка	Оперативная группа
3	Составление плана основных противопаводковых мероприятий	до 06.03.2022 г.	Глава поселения
4	Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка	Весь период паводка	Совет депутатов, Глава поселения, оперативная группа
5	Информировать население и МКУ «ЕДДС Инсарского МР» о складывающейся паводковой обстановке	Весь период паводка	Оперативная группа
6	Определить временное место пребывания эвакуируемого населения и содержания домашнего скота в период половодья	до 10.03.2022г.	Глава
7	При необходимости организовать круглосуточное дежурство в Администрации поселения	В период весеннего паводка	Оперативная группа
8	Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории Нововерхисского сельского поселения	Постоянно	Глава

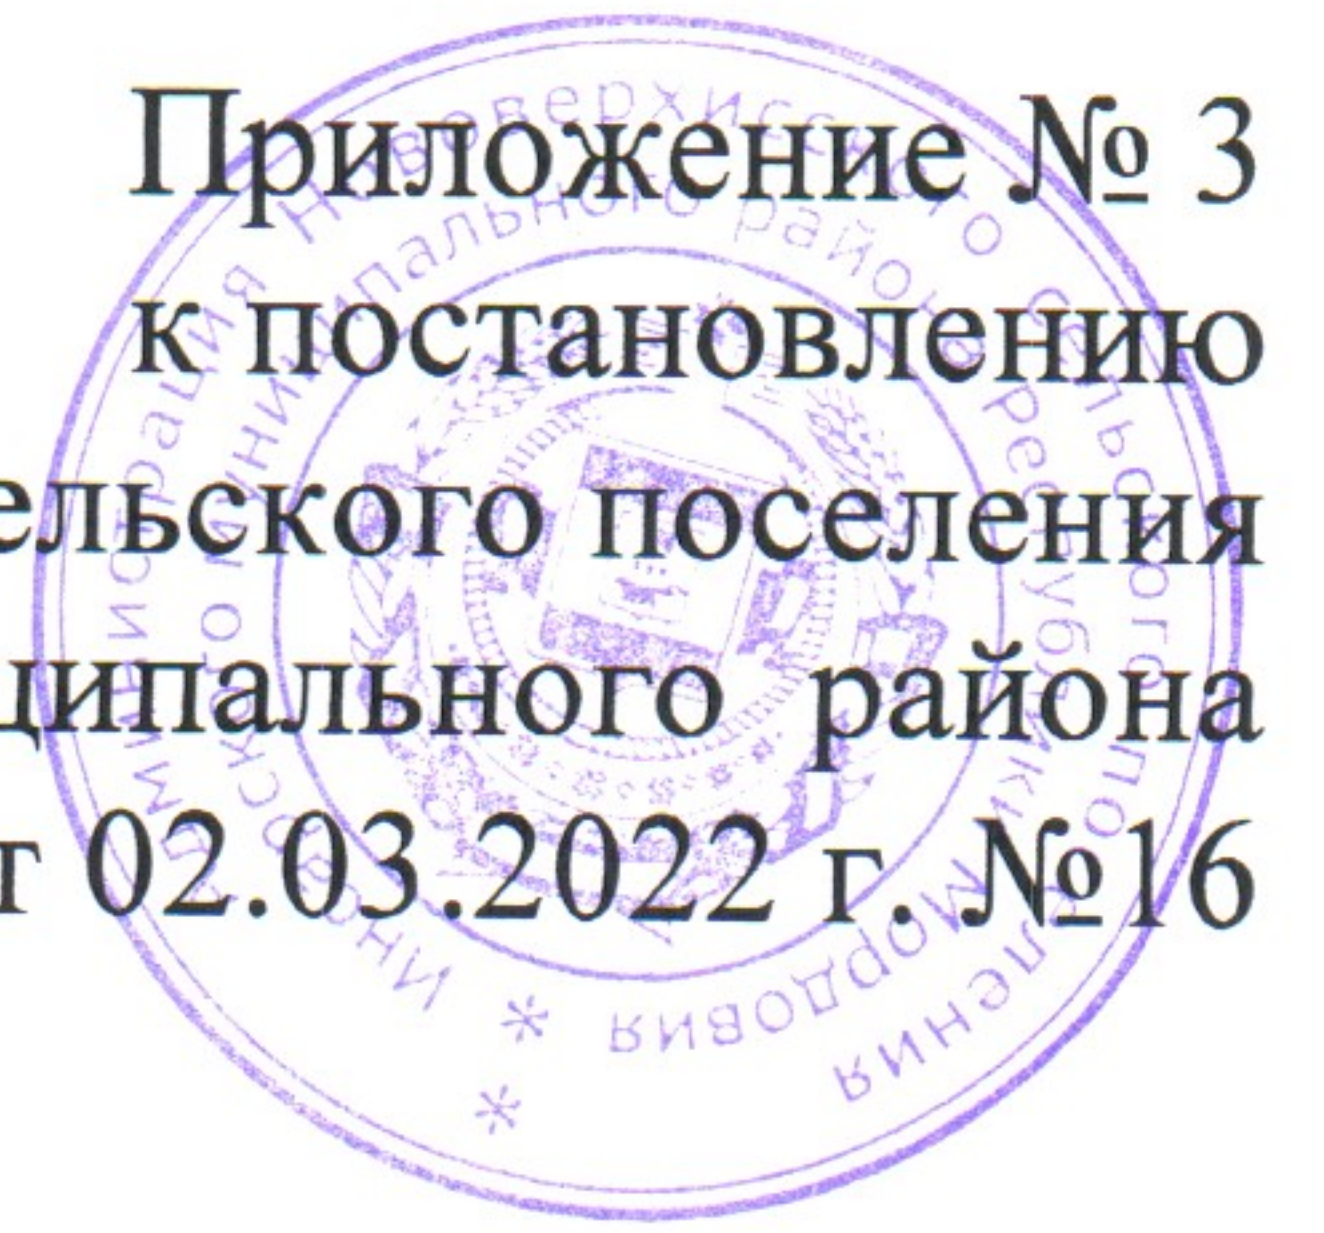

**Мероприятия**  
**По подготовке гидротехнических сооружений и прилегающих**  
**объектов к приему и пропуску вод весеннего паводка**

**1.Общее положение**

Мероприятия предназначены для подготовки прудов к приему и пропуску весеннего паводка

Руководителям организаций обеспечить выполнение всех мероприятий, в том числе:

в организациях имеющих на балансе пруды, назначить ответственных за подготовку к приему и пропуску весеннего паводка по каждому пруду;  
оповещение, эвакуация людей зоны затопления и их размещение;  
вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления.

**2.Организационные мероприятия**

По подготовке гидротехнических сооружений и прилегающих объектов к приему и пропуску вод весеннего паводка

Лицам, ответственным за прием и пропуск паводковых вод, необходимо до поступления устойчивых оттепелей произвести обследование плотины и прилегающих к нему водосборных площадей;

общее количество снегозапаса (воды) на водосборной площади;  
запасы в емкости пруда для принятия паводковых вод;  
объемы воды, которые необходимо будет сбросить через водосбросы;  
возможную зону затопления паводковыми водами прилегающей к пруду территории в период пика паводка;

наличие водовыпускных и водосбросных сооружений, необходимость их ремонта, очистки от посторонних предметов и ликвидации ледяных пробок.

Завести журнал пропуска паводков для прудов, где отразить следующие вопросы:

Схематический план пруда, сооружений и их описание с указанием месторасположения;

Результаты обследования отражены в п.2.1;

Рекомендации противопаводковой комиссии;

Сведения о выполнении ремонтно-эксплуатационных работ, времени начала пика и спада уровней воды и их количественные показатели;

Предложения по обеспечению пропуска последующих паводков.

**3.Подготовительные мероприятия**

Сформировать дежурные бригады;  
составить график их работы;  
Провести инструктаж по технике безопасности;  
Проверить исправность затворов водовыпускных и водосборных сооружений, установить на место приводные ручки редукторов;

При оценке состояния гидроузла как опасное, аварийное, обеспечить снижение отрицательного воздействия от возможного прорыва платины на нижележащие объекты.

В период оттепелей выполнить следующие работы:

По согласованию с противопаводковой комиссией открыть все водосбросные и водовыпускные отверстия сооружений, опорожнить водохранилища, но ниже отметок, от которых будет обеспечено гарантированное их заполнение паводковыми водами до отметки нормального подпорного уровня;

Освободить от ледовых пробок входные и выходные головки закрытых водосборов, которые возникают в результате замерзания воды в входных оголовках;

При наличии больших воронок размыва за водосбросами платин, угрожающих устойчивости водопропускных сооружений, необходимо принять срочно меры по заполнению воронок бутовым камнем, железобетонным ломом и грунтом.

#### 4. Организация пропуска паводковых вод и техника безопасности.

В период прохождения паводка на плотинах должно быть организовано круглосуточное дежурство, при этом водосборная и водовыпускные сооружения должны находиться под постоянным наблюдением.

Перед началом пропуска воды, необходимо проверить не закупорены ли входные отверстия водосбросов льдов наледями, при необходимости прорубить траншеи.

При прохождении сбросных расходов проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе водосборов недопустимо. Не допускается также использование лодок и других плавательных средств для проведения ремонтных работ вблизи входных оголовках водосборов.

Необходимо следить за работой входных отверстий водосборов, не допускать их забивания льдом, плавающими деревьями, копнами соломы и др. для этого, необходимо раздвигать плавающие предметы баграми, освобождая проход для воды и используя технику отбуксировать при помощи троса крупногабаритные предметы за пределы рабочей зоны.

В случае превышения горизонтом воды в водохранилищах выше предельно допустимых, а также при возникновении других ситуаций, при которых разрушения водосброса неизбежно, необходимо заблаговременно по решению противопаводковой комиссии в коренном берегу экскаватором прорыть траншею для сброса паводковых вод с принятием всех возможных мер против разрушения зоны прокопа за счет саморазмыва.

Необходимо создать запасы бутового камня, мешков с песком, грунта для задела прорывов, образовавшихся в процессе пропуска сбросных расходов.

В период пропуска половодья должно быть обеспечено оповещение населения, предприятий, организаций о возможных катастрофических подъемах

уровня воды, затоплениях и потоплениях территорий.

## 5. Послепаводковые мероприятия

После прохождения паводка комиссия должна произвести подробный осмотр водосбросных и других сооружений для обнаружения повреждений, дефектов, деформаций, размывов, разрушений и т.п. после обследования должен быть составлен отчет о пропуске паводка, в котором отражаются:

Условия пропуска паводка (гидрометеорологические, периоды нарастания и спада, ледовые явления, максимальные уровни и расходы);

Причины и характер повреждений или аварий, методы их устранения;

Выводы по устранению недостатков при организации и проведении пропуска паводка;

Объемы проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварии.